


Explication sur le système de ventilation du parking RMD

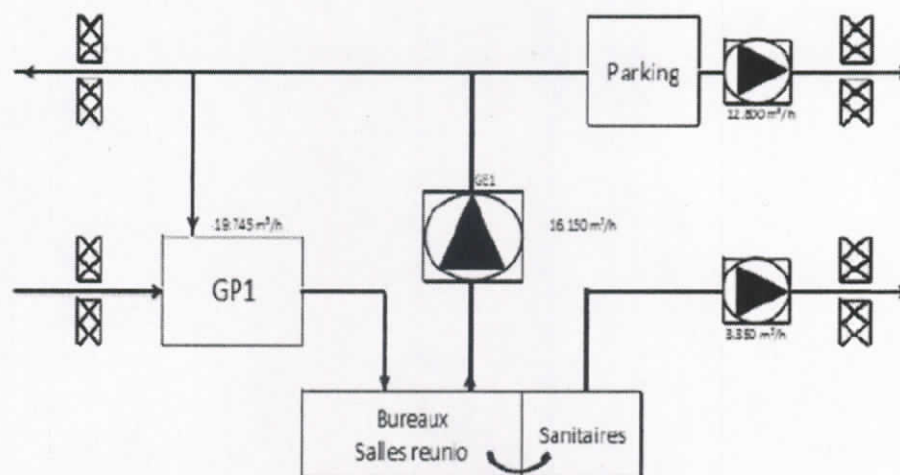

L'air vicié des parkings s'extrait via une tourelle d'extraction de référence 09J001VGE001 qui se trouve en toiture ; Le débit d'extraction de l'air du parking vers l'extérieur est de $\pm 12.800 \text{ m}^3/\text{h}$.

L'air pulsé dans le parking provient du groupe de référence 08J530VGE001 qui extrait un débit de $\pm 16 150 \text{ m}^3/\text{h}$ provenant initialement des bureaux/salles de réunions pour les (re)pulser vers le parking.

En pratique, il y a un petit groupe d'extraction supplémentaire de $\pm 700 \text{ m}^3/\text{h}$ qui est un groupe de transfert de l'air vicié des salles de réunion du rez-de-chaussée uniquement vers le parking.